



SCHEMAT WIDOK SZAF PPD


WISZĄCA SZAFKA 19" 10U W SALI KOMPUTEROWEJ
WYMIARY 600/450/501 (SZEROKOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ/WYSOKOŚĆ)

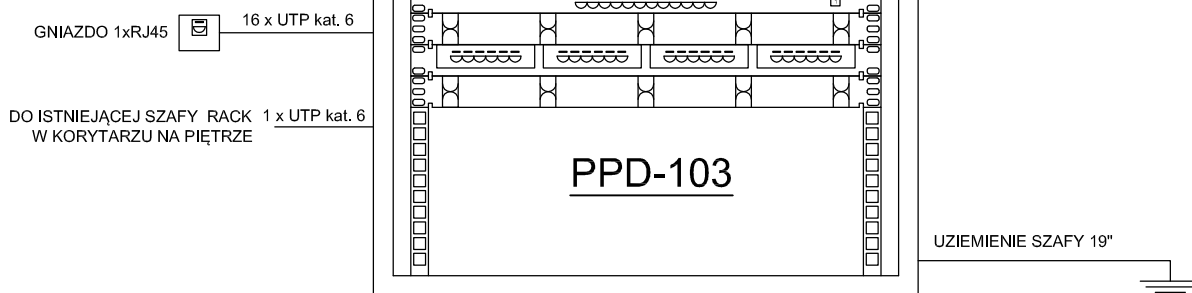

WISZĄCA SZAFKA 19" 10U W SALI KOMPUTEROWEJ
WYMIARY 600/450/501 (SZEROKOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ/WYSOKOŚĆ)

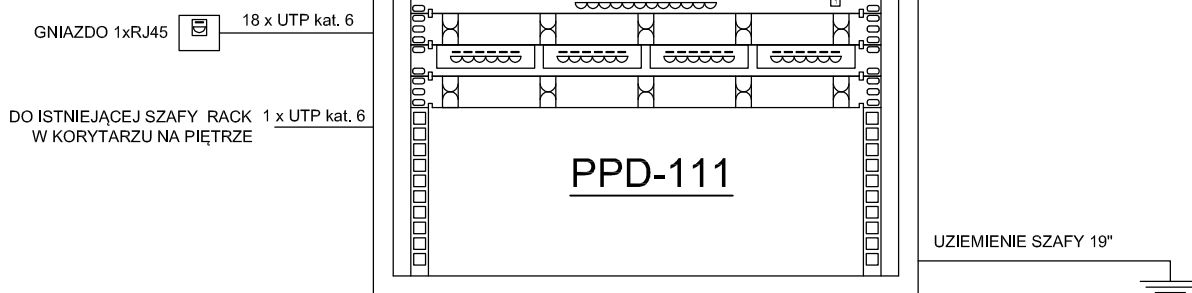

WISZĄCA SZAFKA 19" 10U W SALI KOMPUTEROWEJ
WYMIARY 600/450/501 (SZEROKOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ/WYSOKOŚĆ)

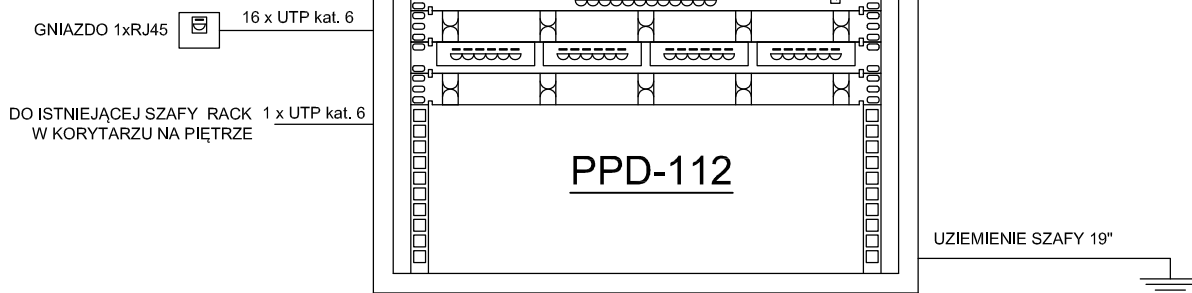

OPIS:

PANEL WENTYLACYJNY 19" Z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM
LISTWA ZASILAJĄCA 7-port. - nie zajmuje 1U - przykręcona do tylnej szyny szafy
SWITCH 24-PORTOWY, NP. TP-LINK TL-SL2428WEB
WIESZAK KABLOWY 1U
PATCHPANEL KAT. 6 UTP
WIESZAK KABLOWY 1U

OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM PODSTAWOWA + PRZY USZKODZENIU WG PN-HD 60364-4-41/2009

ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ELKO
75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 14, tel/fax (094) 34-74-300
biuro@elko-koszalin.pl

Obiekt	Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych pierwszego piętra w Zespole Szkół nr 1 im. M. Kopernika ul. W. Andersa 30, 75-625 Koszalin	Nr rys. E - 10
Inwestor	Zespół Szkół nr 1 im. M. Kopernika Koszalin, ul. W. Andersa 30, 75-625 Koszalin	Faza: PW
Treść	SCHEMAT I WIDOK SZAF PPD	Skala -
Branża	TELETECHNICZNA	Data 07.2018
Projektował	mgr inż. Ryszard Sowiński Upr. Bud. Nr A/PNB/8300/184/81 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych	
Sprawdził	mgr inż. Łukasz Kolasinski Upr. Nr ZAP/0160/PWBE/16 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	